

Besluit

Ons kenmerk: 0539363061
DSO-nummer: 2025121100304
Indieningsdatum: 22 december 2025
Aanvrager: [REDACTED]

Privaatrechtelijke toestemming verkregen: ja, ontvangen op 23 december 2025

Aanleiding

Op 23 december 2025 heeft [REDACTED] bij het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel (hierna: “het dagelijks bestuur”) een aanvraag gedaan. [REDACTED] vraagt om een omgevingsvergunning voor de volgende wateractiviteit: het behouden van de dam met duiker in a-watergang ES117 ter hoogte van Allemansven in Moergestel. Dit is op het perceel kadastraal bekend als gemeente Oisterwijk (OTW01), sectie K, nummer 850. Het dagelijks bestuur is bevoegd om deze aanvraag te beoordelen en daarover een besluit te nemen.

Besluit

Op basis van de Omgevingswet en bijbehorende regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 en bijbehorende beleidsregels, de Algemene wet bestuursrecht, de aanvraag en de hierna beschreven redenen, besluit het dagelijks bestuur:

de gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 2.2, lid 1, van de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 te verlenen voor het behouden van een dam met duiker in a-watergang ES117.

De activiteiten moeten worden uitgevoerd volgens onderstaande voorschriften.

Voorschriften

Algemeen

1. De vergunninghouder richt, na een handeling of bij aanleg en/of na verwijdering van het kunstwerk of ander object, het oppervlaktewaterlichaam en/of de beschermingszone in conform de afmetingen van de naastgelegen waterbodem, taluds en het aansluitend profiel boven- en benedenstrooms (b-water, aa-water) of zoals deze zijn vastgelegd in de legger (a-water).
2. De vergunde activiteit is zo uitgevoerd dat het tijdens de uitvoering geen belemmering geeft voor de waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen. De waterafvoer blijft te allen tijde gewaarborgd.
3. Als de vergunning zal gaan gelden voor een ander dan de vergunninghouder, informeert de vergunninghouder het waterschap daar tenminste vier weken van tevoren over. Dit kan per e-mail via vergunningen@dommel.nl met vermelding van het kenmerk van dit besluit. Deze verplichting staat ook in artikel 5:37 van de Omgevingswet.

Duiker

4. De maatvoering en ligging van de dam met duiker voldoen aan de volgende voorwaarden:
 - diameter doorstroomopening duiker: ten minste 0,50 meter;
 - hoogte binnen onderkant buis (bob): + 8,85 meter N.A.P.
 - lengte duiker: maximaal 6 meter.
5. De vergunninghouder is vanaf het moment van aanleg tot 12 maanden na goedkeuring van de dam met duiker door het waterschap, verantwoordelijk voor het openhouden van de duiker. Hierna rust deze onderhoudsplicht op de onderhoudsplichtige van de watergang.
6. Vergunninghouder is verantwoordelijk voor het bouwkundig onderhoud van de dam met duiker.

Aanvraag

_____ heeft een dam met duiker aangelegd in a-watergang ES117. _____ heeft aan beide zijden van de watergang percelen in eigendom en heeft de duiker aangelegd voor perceelsovergang. Gezien de aanvraag van _____ verzoekt het waterschap de dam met duiker te beoordelen of de huidige situatie kan worden gelegaliseerd. Voor deze wateractiviteiten heeft aanvrager een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.3 van de Omgevingswet aangevraagd.

De aanvraag bevat alle gegevens die nodig zijn om de aanvraag te beoordelen en een besluit te kunnen nemen.

Toetsing

Hierna wordt uitgelegd hoe het besluit tot stand is gekomen.

Het waterschap moet haar taak als waterbeheerder uitvoeren volgens de doelstellingen die in artikel 1.3 en 4.23 van de Omgevingswet zijn beschreven. Die doelstellingen zijn de basis voor toepasselijke normen en beleid, zoals vastgelegd in aan de Omgevingswet verwante regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap de Dommel 2024 (hierna: Waterschapsverordening 2024) en de daarbij behorende beleidsregels. Aan die toepasselijke normen en beleid wordt de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit getoetst.

De wateractiviteit is vergunningsplichtig

Voor het behouden van een bestaande dam met duiker in a-watergang ES117 is volgens artikel 2.2, lid 1, van de Waterschapsverordening 2024 een omgevingsvergunning nodig. Deze activiteit is getoetst aan de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet Waterschap De Dommel.

Beleidsregel 5 Duikers

Het doel van deze beleidsregel is het in stand houden van het gewenste doorstroomprofiel en bergingscapaciteit van het oppervlaktewaterlichaam, het waarborgen van de stabiliteit van de taluds, het behouden van een goede ecologie in de waterloop en het waarborgen van een doelmatige wijze van onderhoud.

In principe worden er geen duikers in a-wateren toegestaan. Uitzondering hierop is als een duiker nodig is voor perceelontsluiting en het perceel niet op andere wijze is of kan worden ontsloten en er geen sprake is van een redelijk, evident alternatief voor ontsluiting.

De a-watergang ES117 stroomt tussen het perceel gemeente Oisterwijk (OTW01), sectie K, nummer 814 en 1579 en daarmee wordt het perceel in tweeën gedeeld.

De impact van het behouden van de bestaande dam met duiker op de doorstroming van de watergang is beoordeeld met behulp van hydrologische modellen, waarbij de maatvoering van de duiker expliciet is meegenomen.

De kleinste doorstroomopening in een watersysteem bepaalt de maximale afvoercapaciteit, omdat water niet sneller kan stromen dan de smalste doorgang toelaat. In dit geval heeft de betreffende duiker een diameter van 0,50 meter. Deze duiker is even groot als de bovenstroomse- en benedenstroomse duiker met een diameter van 0,50 meter.

Uit de berekeningen blijkt dat de maatvoering van de duiker voldoende is om water af te voeren onder zowel de huidige als toekomstige omstandigheden. In een T1-situatie (normale omstandigheden) ontstaat geen opstuwing. In een T100-situatie (extreme omstandigheden) veroorzaakt de duiker een opstuwing van 13 cm. Het waterpeil komt dan tot aan het maaiveld, maar dit leidt niet tot een overstrooming en het past nog net in de watergang.

Het behoud van de dam met duiker heeft geen negatief effect op het doelmatig en veilig onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam. Er is voldoende ruimte beschikbaar tot andere duikers, waardoor onderhoudswerkzaamheden aan de watergang uitgevoerd kan worden.

De gevraagde wateractiviteit past hiermee binnen de doelstellingen van het beleid.

Tot slot kan een vergunning volgens artikel 1.13 van de Waterschapsverordening 2024 alleen worden verleend wanneer de activiteit verenigbaar is met het belang van:

- a. Voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste.
- b. Bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen.
- c. Vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Gelet op wat hiervoor is overwogen, is/zijn de gevraagde wateractiviteit verenigbaar met de in artikel 1.13, eerste lid, van de Waterschapsverordening 2024 genoemde belangen. De vergunning kan worden verleend.

Ondertekening

Dit besluit is namens het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel op 11 februari 2026 digitaal ondertekend door:

A dark grey rectangular box redacting the signature of the manager.

Manager vergunningen

Bijlage 1: Rechtsbescherming

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan willen we graag met u in gesprek. U kunt ook bezwaar maken met een gemotiveerd bezwaarschrift. Dat is een brief waarin u aangeeft waarom u het niet eens bent met het besluit. Het bezwaarschrift moet u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit indienen.

Hoe maakt u bezwaar?

Richt het bezwaarschrift aan het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel. Voeg bij uw bezwaarschrift ook een kopie van het besluit. Zo kunnen wij u sneller van dienst zijn.

Het bezwaarschrift moet volgens artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht tenminste bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de datum van het bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar, en;
- uw handtekening.


U kunt uw bezwaar ook digitaal insturen (zie www.dommel.nl onder “aanvragen en regelen”).

Het besluit treedt direct in werking

Ook als u een bezwaarschrift indient. Als het voor u belangrijk is dat het besluit niet direct in werking treedt, dan kunt u een voorlopige voorziening bij de Rechtbank vragen. Een voorlopige voorziening is een tijdelijke maatregel en kan alleen als er sprake is van spoedeisend belang.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij Rechtbank Oost-Brabant via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Als u een verzoekschrift indient, betaalt u hiervoor griffierechten.

Bijlage 2: Kaart met locatieaanduiding

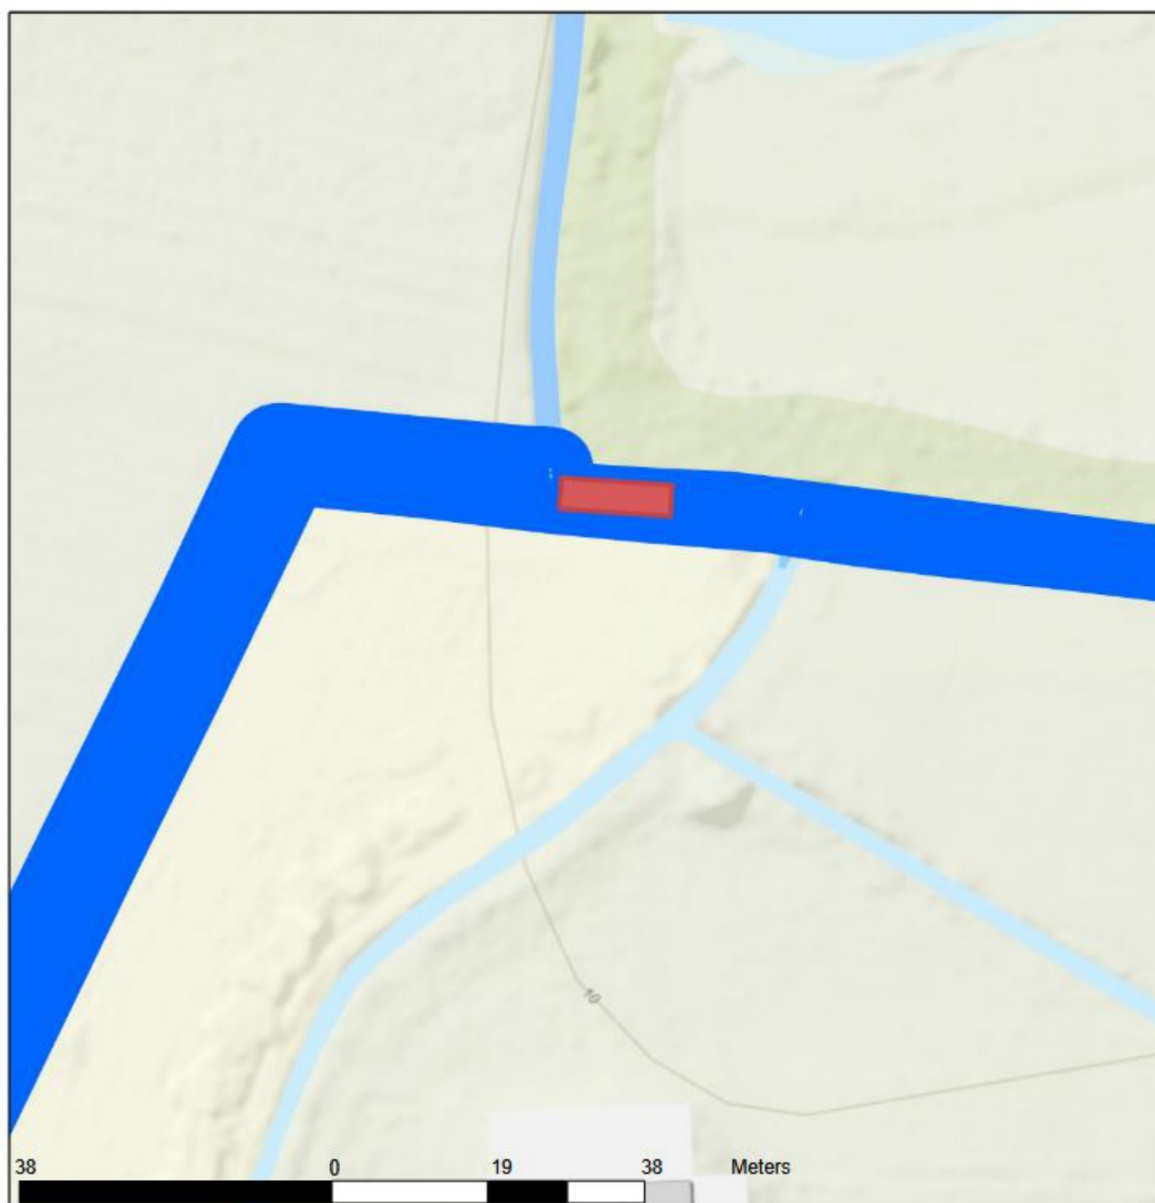

Legenda

- Administratieve Grens Waterschap
- A-watergang (Beheerregister) Gerealiseerd
- LWW_2023_A_water_prof_vrije_ruimte
- LWW_2023_A_water_besch_zone_links
- LWW_2023_A_water_besch_zone_links_buiten
- LWW_2023_A_water_besch_zone_rechts
- LWW_2023_A_water_besch_zone_rechts_buiten
- LWW_2023_B_water_vlak
- LWW_2023_B_water
- LWW_2023_A_water_vlak

Allemansven, Moergestel

Sub titel

Opmerking

Auteur: WDD

Datum: 09-02-2026



Copyrights: Waterschap De Dommel, Boxtel. Topografische Dienst Kadaster, Emmen (2010). Alterra AHN - www.ahn.nl. Provincie Noord-Brabant. Luchtfoto: Aerodata International Survey. Ministerie van LNV. Rijkswaterstaat. Data-ICT-Dienst Ravon. Vlaamse Milieumaatschappij, AGIV.